



QD3 (Quarto Ase-condicionado aquecimento da esquerda da Clínica)



QD4 (Ase-condicionado aquecimento da direita da Clínica)

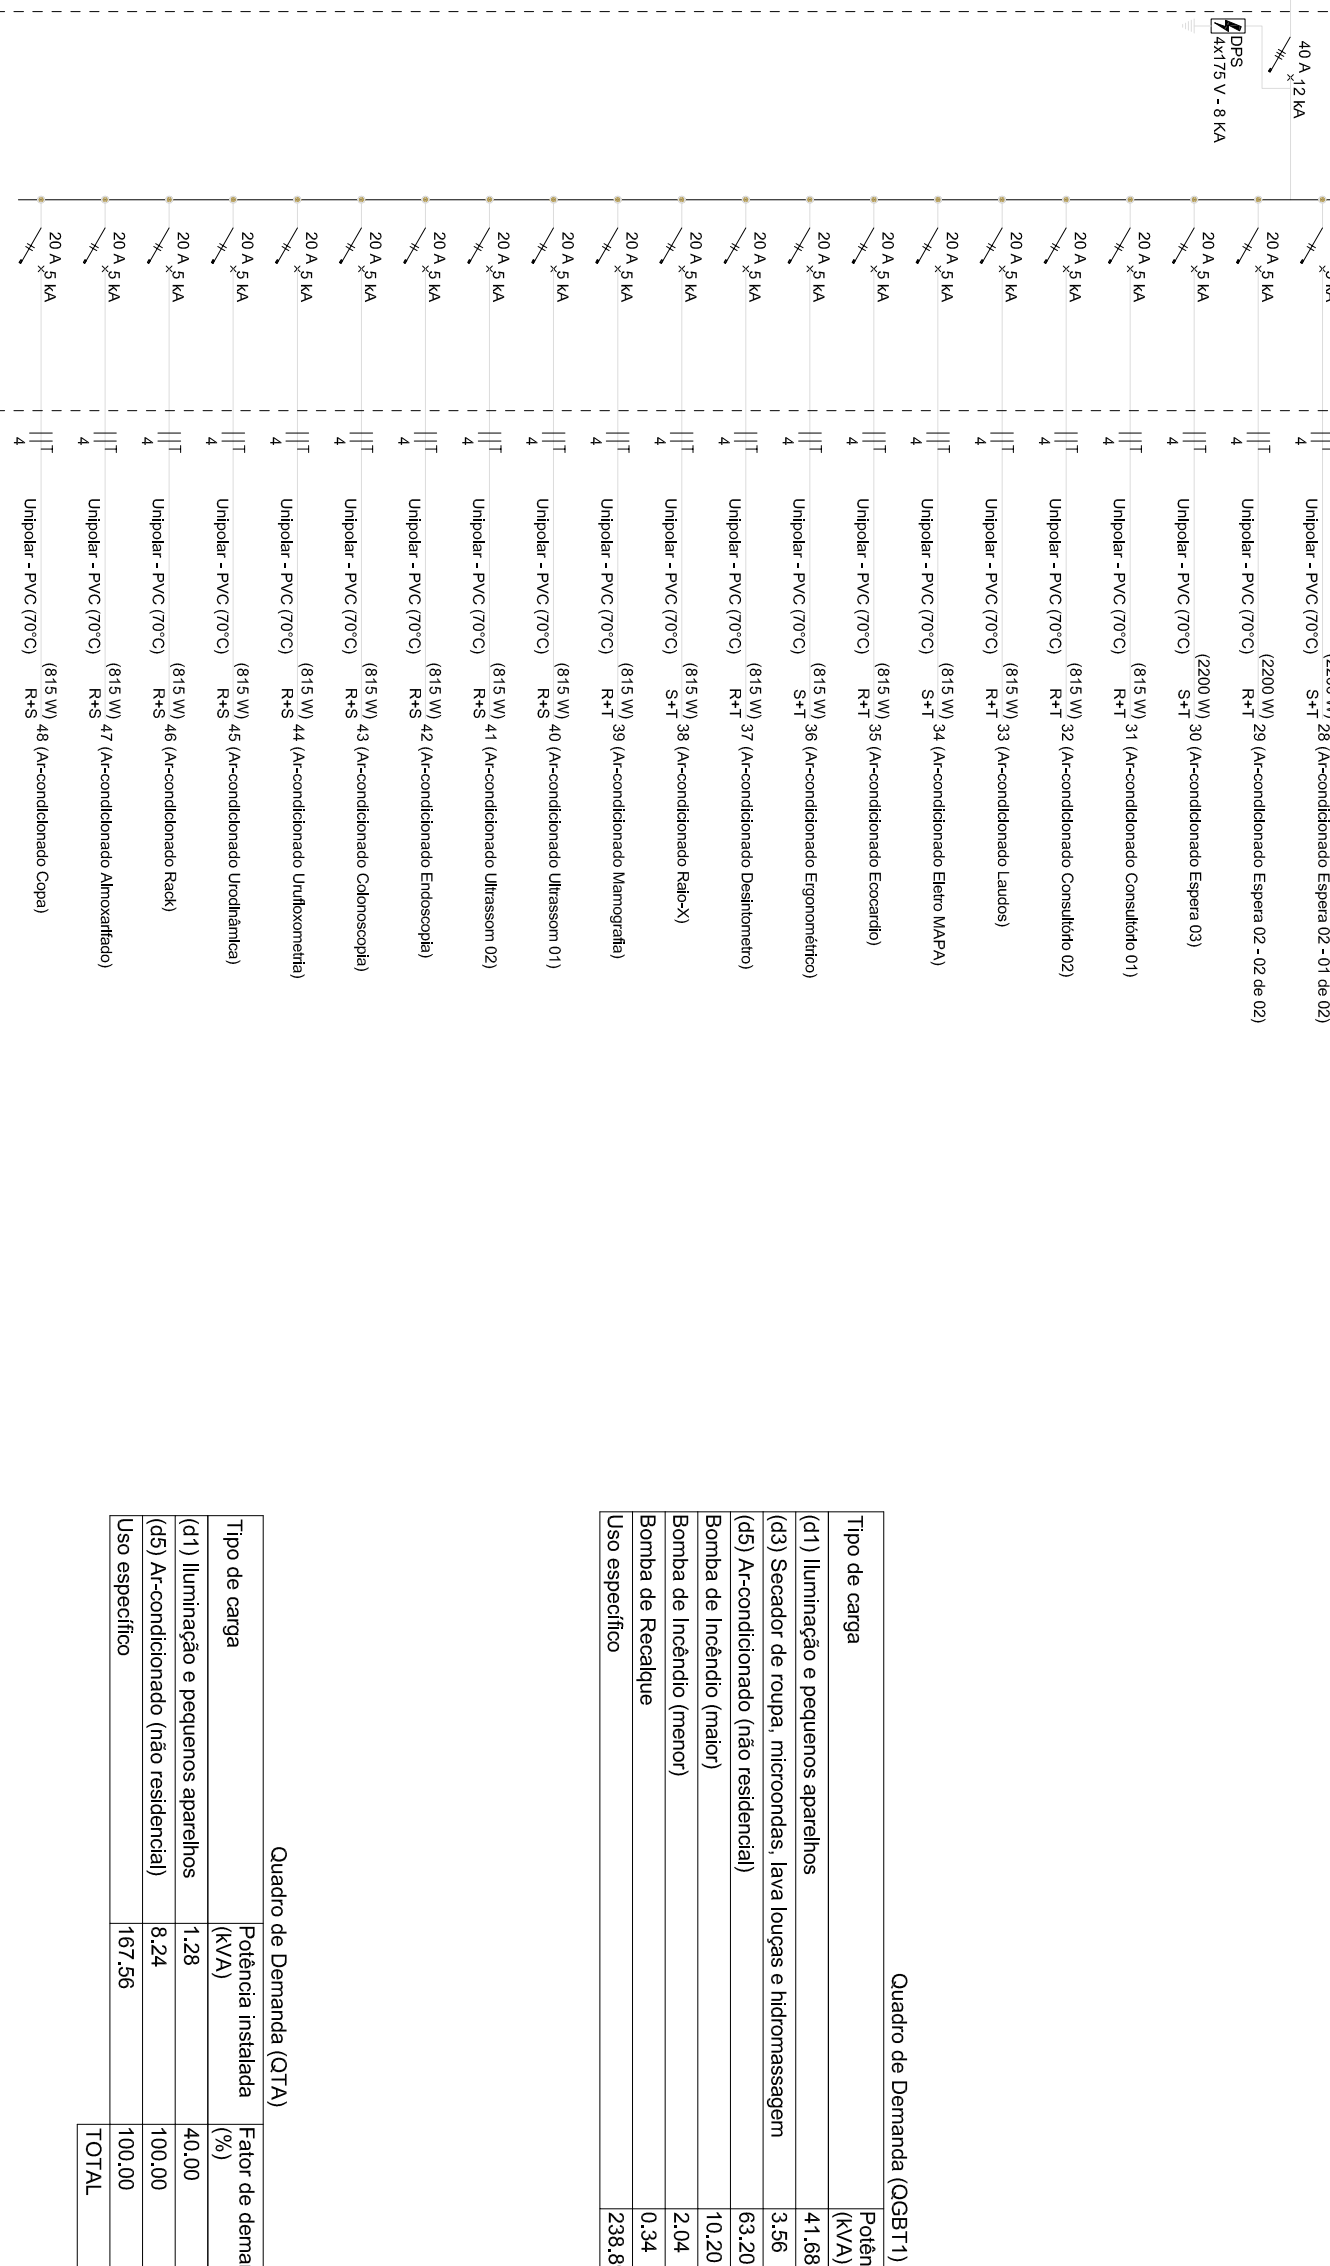


Quadro de Cargas (QD3)			
Descrição	Quantidade	Valor (W)	Valor (VA)
Iluminação	20	200	200
Tomadas	20	2000	2000
Aquecimento	1	1000	1000
Ventilação	1	1000	1000
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>

Quadro de Cargas (QD4)			
Descrição	Quantidade	Valor (W)	Valor (VA)
Iluminação	20	200	200
Tomadas	20	2000	2000
Aquecimento	1	1000	1000
Ventilação	1	1000	1000
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>


Quadro de Cargas (QD5)			
Descrição	Quantidade	Valor (W)	Valor (VA)
Iluminação	20	200	200
Tomadas	20	2000	2000
Aquecimento	1	1000	1000
Ventilação	1	1000	1000
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>

Quadro de Cargas (QD6)			
Descrição	Quantidade	Valor (W)	Valor (VA)
Iluminação	20	200	200
Tomadas	20	2000	2000
Aquecimento	1	1000	1000
Ventilação	1	1000	1000
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>


Quadro de Cargas (QD7)			
Descrição	Quantidade	Valor (W)	Valor (VA)
Iluminação	20	200	200
Tomadas	20	2000	2000
Aquecimento	1	1000	1000
Ventilação	1	1000	1000
<b>TOTAL</b>	<b>42</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>

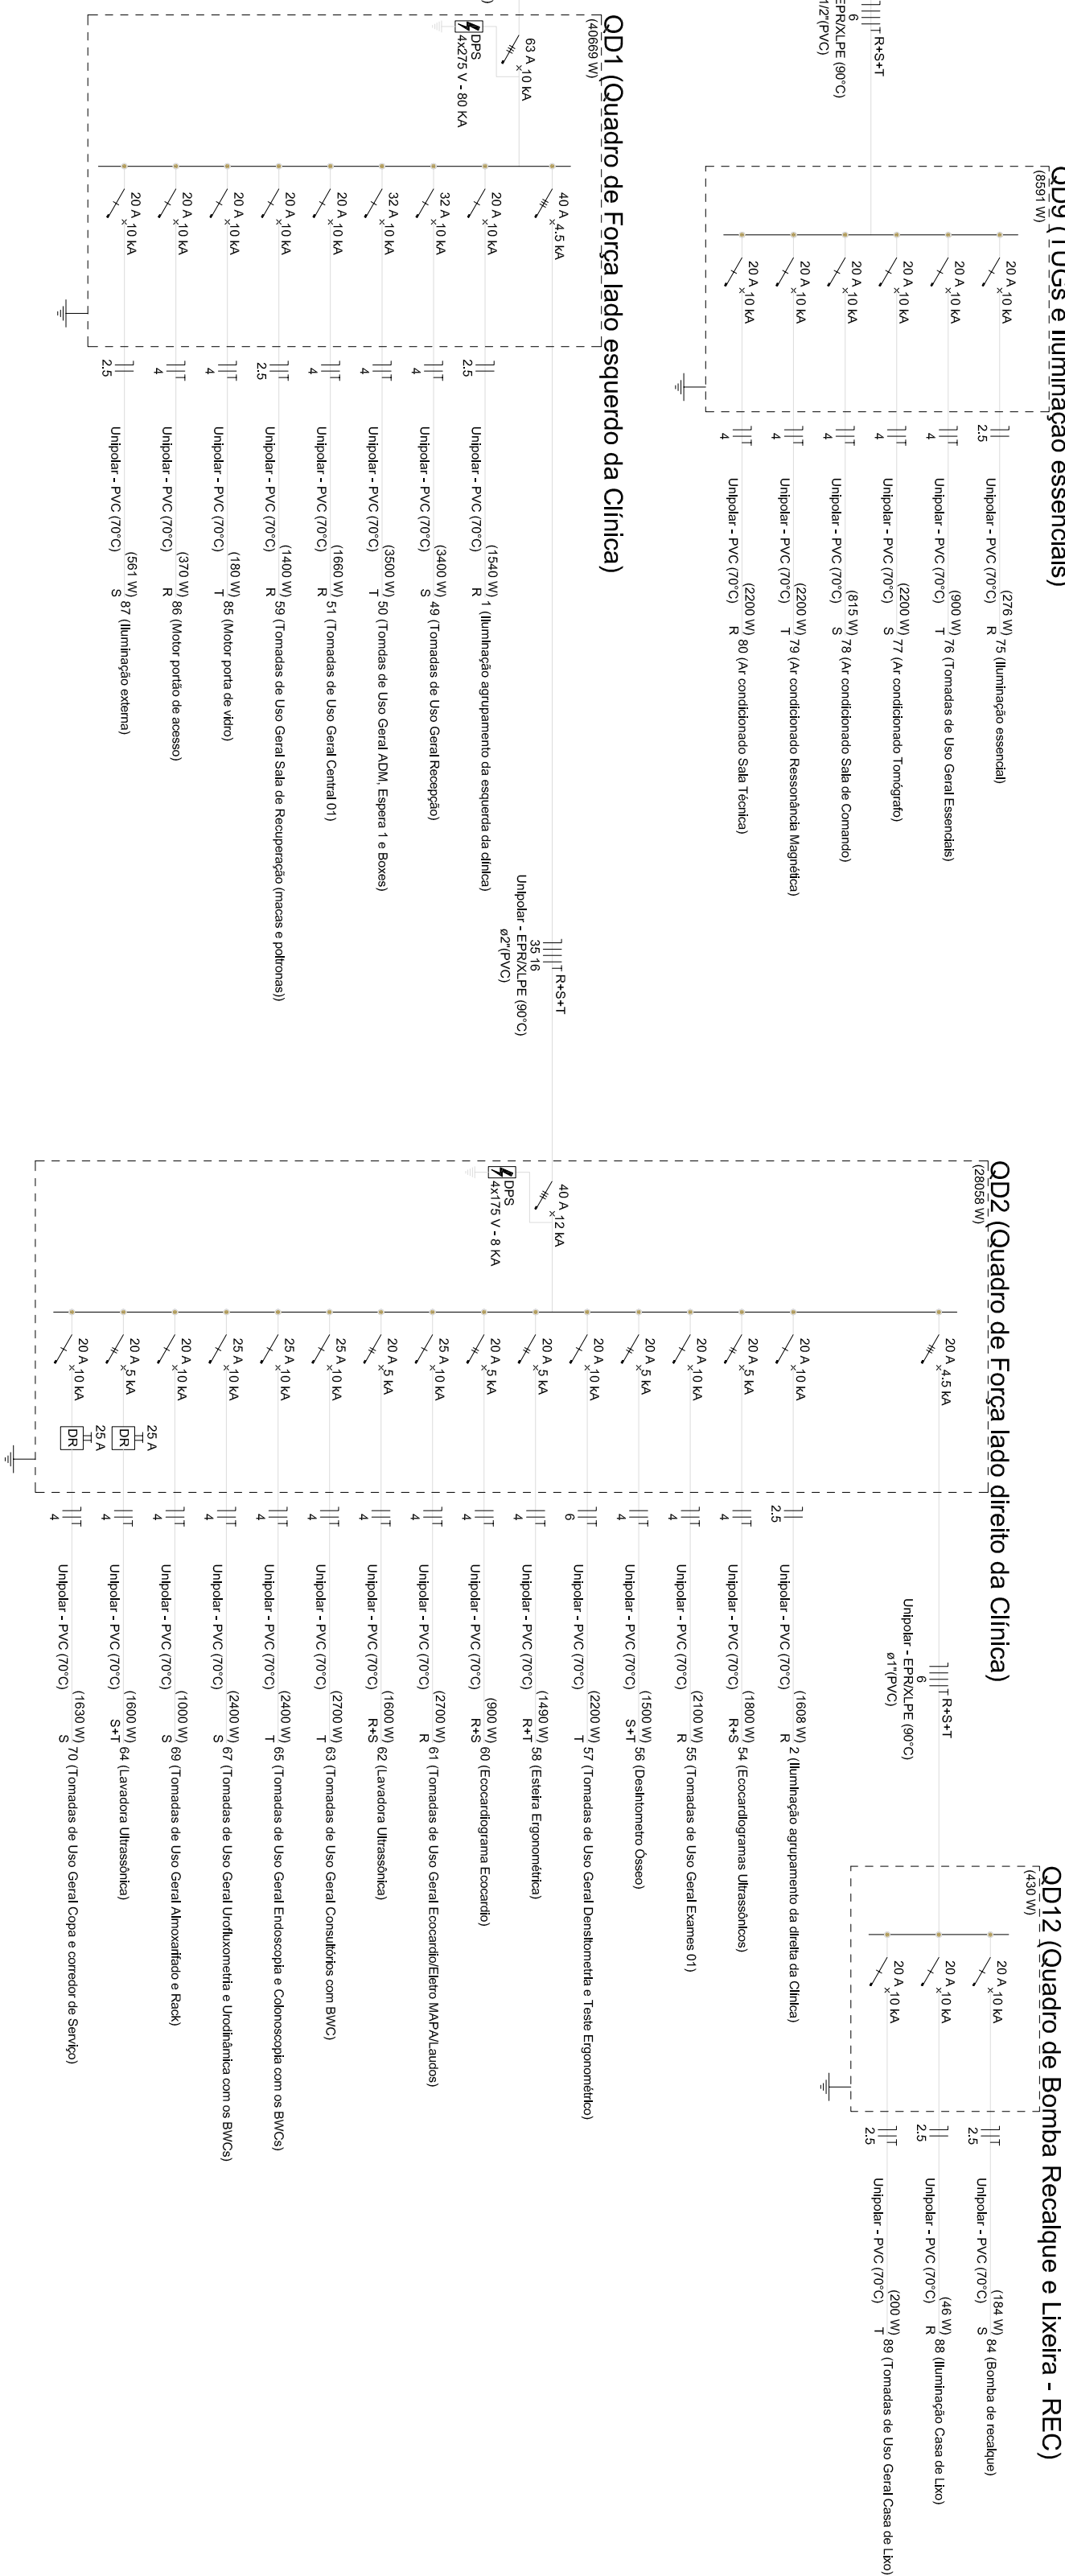


QD12 (Quarto de Bomba Resíduo e Lixivia - REC)




QD2 (Quarto de Força lado direito da Clínica)




QD1 (Quarto de Força lado esquerda da Clínica)

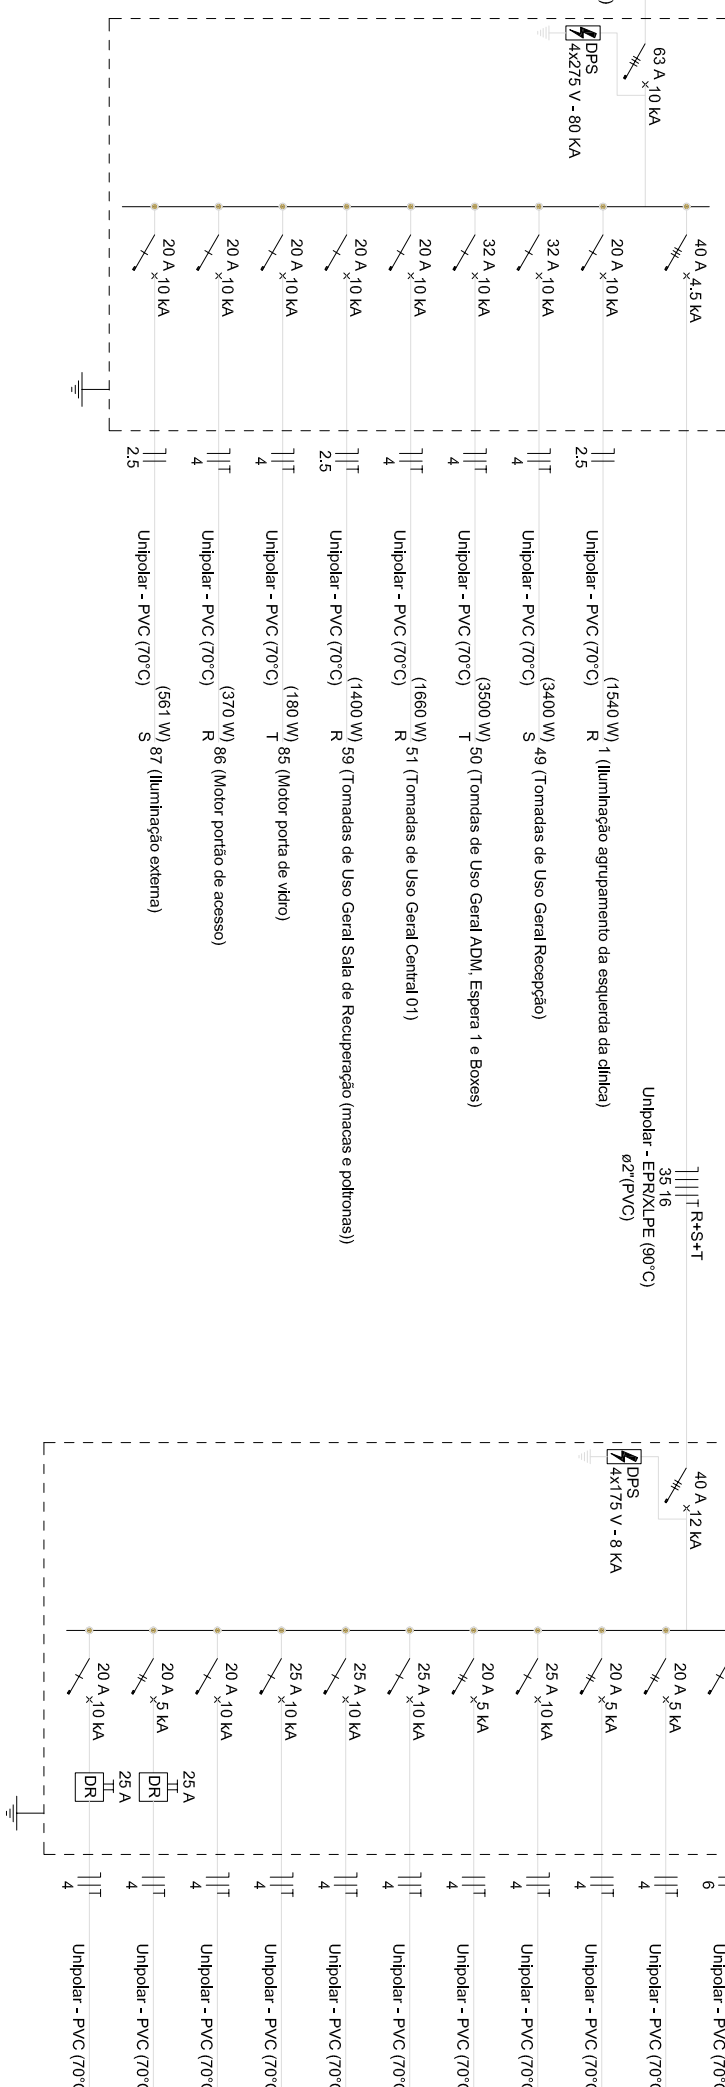


QD11 (Ase-ferro)

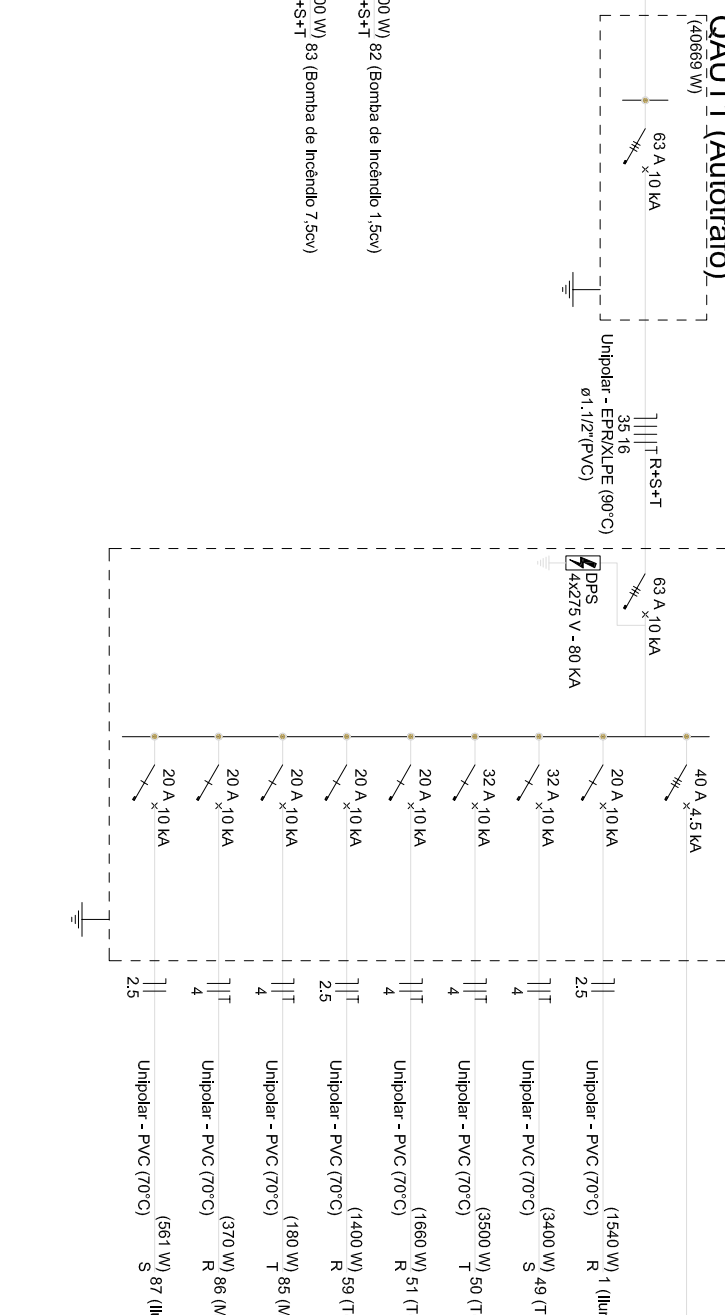


QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)

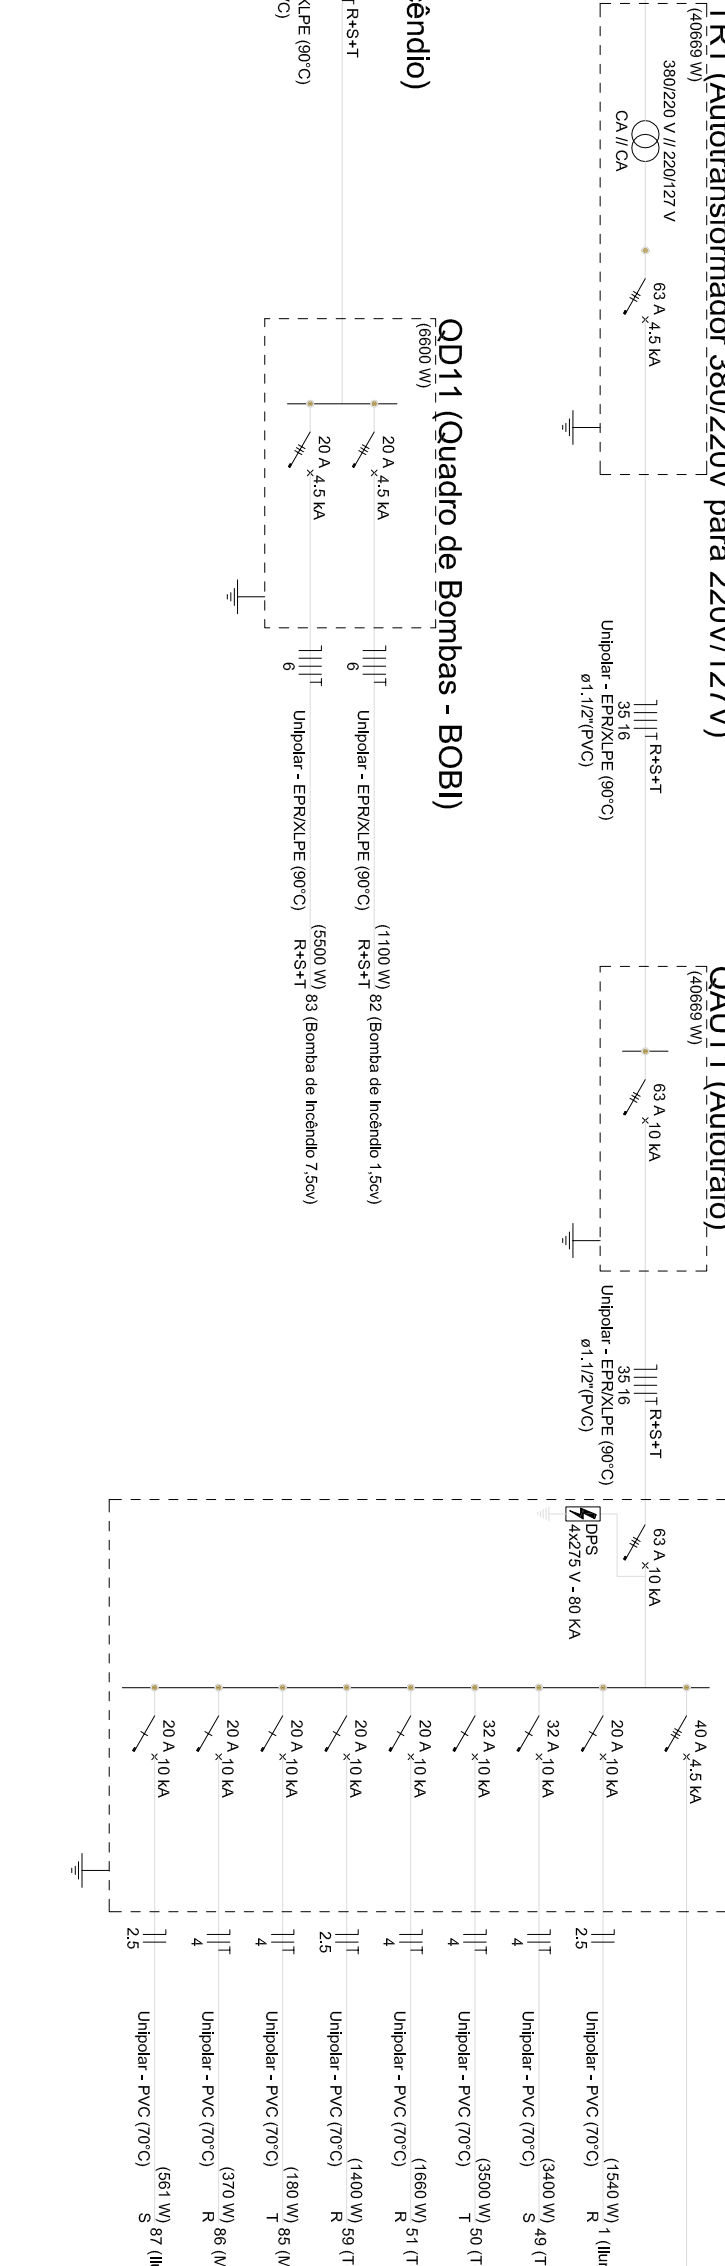


QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)




QD11 (Quarto de Bombas - BCB)



QD11 (Quarto de Bombas - BCB)



QD11 (Quarto de Bombas - BCB)



QD11 (Quarto de Bombas - BCB)

