




A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K

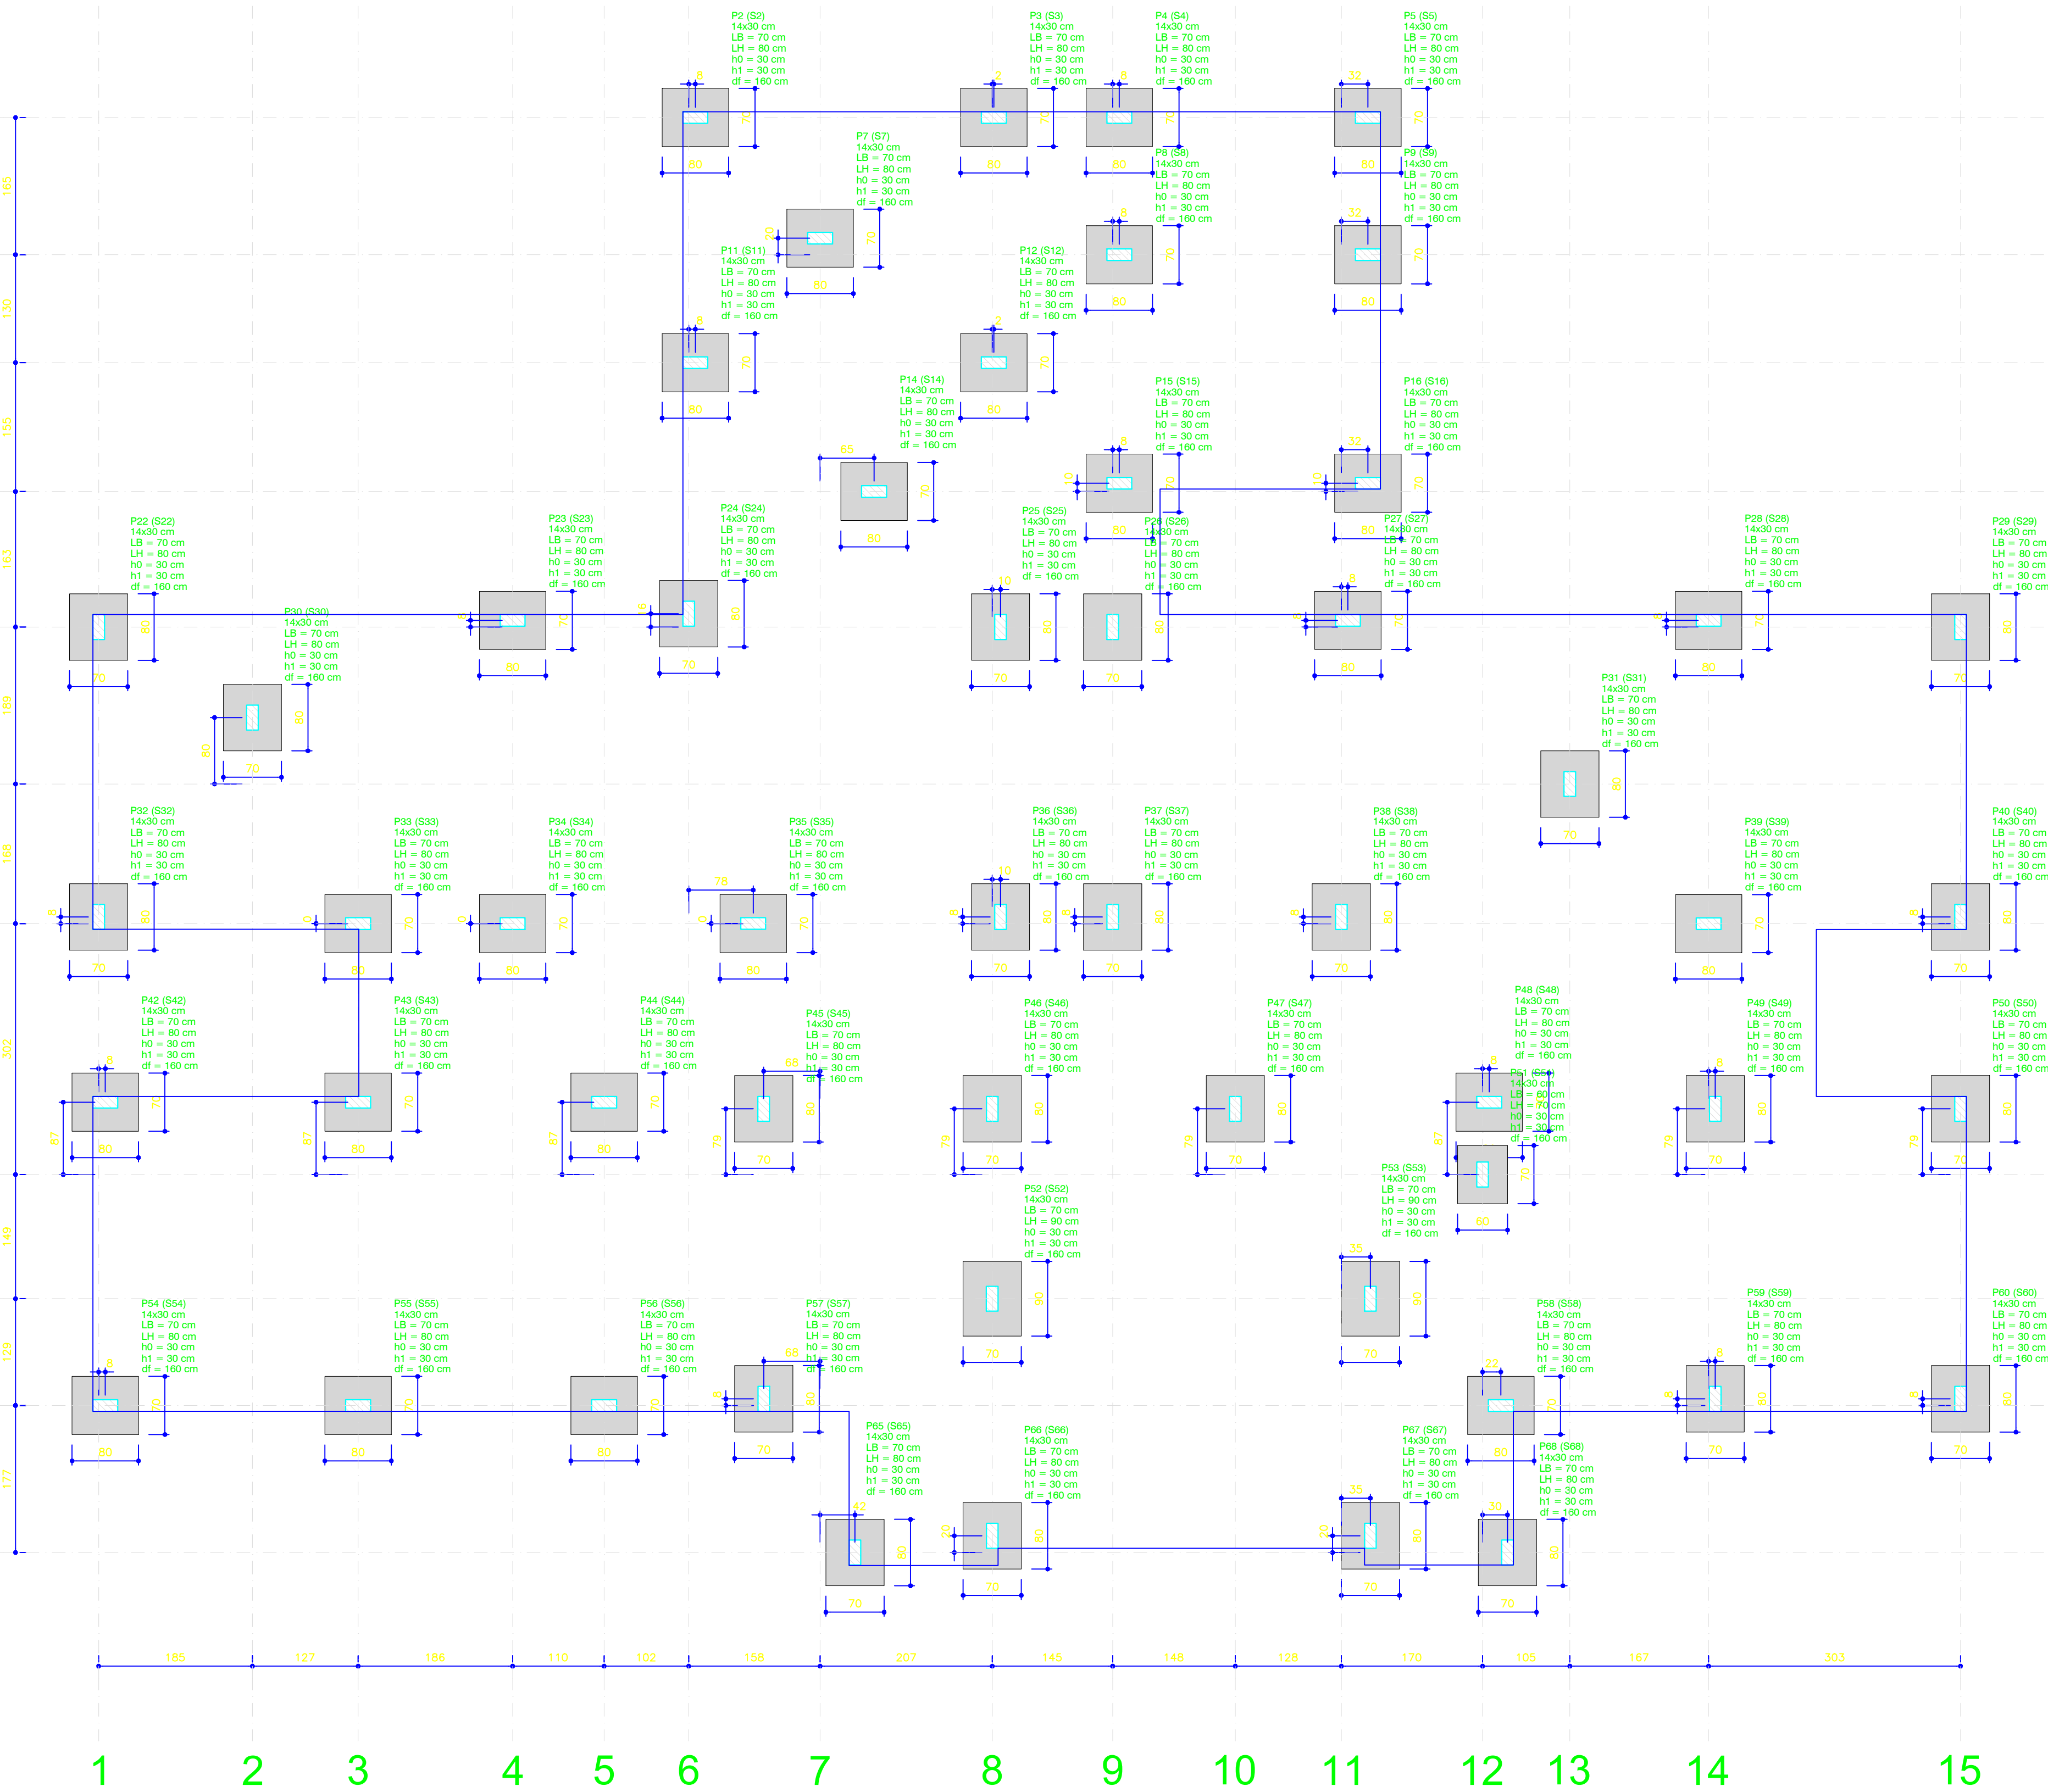

PLANTA DE LOCAÇÃO  
GERAL EIXOS  
ESCALA 1/50

Nome		Carga Máx. (tf)		Carga Min. (tf)		Pilar		Fx Máximo (tf)		Fy Máximo (tf)	
						Mx Máximo (kgf.m)	My Máximo (kgf.m)				
Seção (cm)						Positivo	Negativo	Positivo	Negativo	Positivo	Negativo
P2	14x30	5.5	5.0	0	-300	0	0	0.4	0.0	0.3	0.0
P3	14x30	5.5	4.6	0	-300	300	0	0.0	0.3	0.0	0.0
P4	14x30	4.1	3.2	100	-200	100	-200	0.0	-0.3	0.1	0.0
P5	14x30	4.7	3.9	100	-200	300	0	0.4	0.0	0.0	0.0
P7	14x30	5.3	4.6	100	-100	200	-200	0.2	0.0	0.2	0.0
P8	14x30	5.5	4.7	100	-100	100	-100	0.1	-0.1	0.2	0.0
P9	14x30	5.3	4.7	100	-100	200	-200	0.2	0.0	0.2	0.0
P11	14x30	6.1	5.4	100	-100	200	-100	0.3	0.0	0.2	0.0
P12	14x30	6.7	5.9	100	-200	600	0	0.7	0.0	0.1	-0.1
P14	14x30	4.1	3.6	100	-200	300	0	0.3	0.0	0.1	0.0
P15	14x30	5.2	4.6	200	-200	0	-500	0.0	-0.7	0.1	-0.1
P16	14x30	6.9	6.3	200	0	100	-300	0.3	0.0	0.0	-0.3
P22	14x30	6.0	5.0	200	-400	0	-300	0.0	-0.4	0.4	0.0
P23	14x30	6.6	6.0	0	-200	300	0	0.5	0.0	0.4	0.0
P24	14x30	6.5	7.5	300	-100	0	-100	0.0	-0.2	0.0	0.4
P25	14x30	7.9	7.2	300	-400	200	0	0.3	0.0	0.2	-0.3
P26	14x30	5.2	4.8	200	-500	0	-100	0.0	-0.3	0.4	-0.2
P27	14x30	7.1	7.0	100	-200	100	-200	0.0	-0.2	0.2	0.0
P28	14x30	10.3	9.4	0	-400	300	-200	0.3	0.0	0.5	0.0
P29	14x30	5.9	5.1	200	-400	200	0	0.2	0.0	0.4	0.0
P30	14x30	6.6	5.9	400	-200	100	0	0.0	0.0	0.0	-0.4
P31	14x30	6.3	5.7	300	-400	0	-200	0.0	-0.3	0.3	-0.1
P32	14x30	4.7	3.9	500	-300	0	-100	0.0	-0.2	0.0	-0.4
P33	14x30	5.2	4.6	0	-300	300	0	0.4	0.0	0.2	0.0
P34	14x30	6.4	5.6	200	0	200	-200	0.1	-0.2	0.0	-0.3
P35	14x30	6.4	5.7	100	0	200	-300	0.1	-0.1	0.1	0.0
P36	14x30	6.8	6.1	300	-400	100	0	0.2	0.0	0.2	-0.2
P37	14x30	5.4	4.7	300	-100	100	-200	0.1	-0.2	0.0	-0.2
P38	14x30	8.7	7.7	700	0	0	-100	0.0	0.3	0.0	-0.7
P39	14x30	8.6	7.8	300	0	200	-100	0.1	-0.2	0.0	-0.4
P40	14x30	4.9	4.2	500	0	200	0	0.3	0.0	0.0	0.5
P42	14x30	4.8	4.2	0	-300	100	-200	0.0	-0.2	0.1	0.0
P43	14x30	7.5	6.6	100	0	200	-300	0.2	-0.2	0.0	-0.1
P44	14x30	6.3	5.7	0	-200	200	-100	0.3	0.0	0.4	0.0
P45	14x30	6.1	5.3	0	-700	100	-200	0.0	-0.1	0.6	0.0
P46	14x30	7.7	6.9	300	-300	100	0	0.2	0.0	0.2	-0.2
P47	14x30	9.8	9.1	300	-200	0	-100	0.0	-0.2	0.1	-0.1
P48	14x30	6.5	5.6	0	0	300	-200	0.2	0.0	0.0	0.0
P49	14x30	7.8	7.0	0	-700	0	-100	0.0	-0.2	0.6	0.0
P50	14x30	5.0	4.3	100	-400	200	0	0.3	0.0	0.5	0.0
P51	14x30	0.6	0.2	100	-100	100	0	0.1	0.0	0.1	-0.2
P52	14x30	12.9	12.1	200	-500	100	0	0.1	0.0	0.5	0.0
P53	14x30	12.5	11.4	300	-400	100	0	0.1	0.0	0.2	-0.3
P54	14x30	6.3	5.7	300	0	100	-400	0.0	-0.4	0.0	-0.5
P55	14x30	6.3	7.8	100	-100	300	-100	0.3	0.0	0.1	0.0
P56	14x30	5.4	4.8	200	0	300	-100	0.3	0.0	0.0	-0.3
P57	14x30	8.2	7.4	200	-300	0	-100	0.0	-0.2	0.1	-0.2
P58	14x30	5.9	4.7	100	-100	100	-200	0.1	-0.3	0.2	-0.2
P59	14x30	8.2	7.4	300	-200	0	-100	0.0	-0.3	0.0	-0.3
P60	14x30	6.0	5.2	300	-300	100	0	0.2	0.0	0.0	-0.4
P65	14x30	2.7	1.8	300	-200	100	-200	0.1	-0.2	0.0	-0.4
P66	14x30	9.8	8.8	400	-300	0	-200	0.0	-0.5	0.0	0.5
P67	14x30	9.9	8.8	300	-300	200	0	0.4	0.0	0.1	-0.2
P68	14x30	3.1	1.9	300	-200	100	0	0.1	0.0	0.1	-0.3

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações.

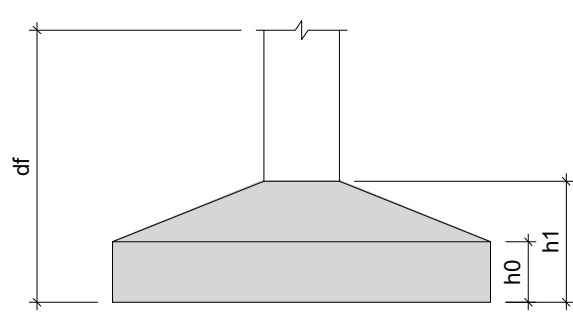

REVISÃO N°	DESCRIÇÃO	REPONSÁVEL	DATA
01	ENTREGA INICIAL	ENG. LUCIANO	20/03/2023

PROJETO ESTRUTURAL UBS TIPO I - POVOADO CARRILHO		
PROJETISTA:	FOLHA:	1/10
REVISÃO:	0	
EMPENHAMENTO:	TIPO DE PROJETO:	Executivo
CLIENTE:	ETAPA DO PROJETO:	—
OBRA:	ESCALA:	INDICADA
ENDEREÇO:	DATA:	02/04/2024
CONTEÚDO:	ARQUIVO:	—